


《供热工程制图标准》CJJ/T 78-2010 勘误

说明：有颜色部分表示原书错误。

(1) 条文第 4.3.6 条，表 4.3.6 中固定支座单向固定的图形符号




原文：

表 4.3.6 管道支座、支架和管架的图形符号及其代号

名称		图形符号		代号
		平面图	纵断面图	
固定支座 (固定墩)	单管单向固定			—
	多管单向固定			

修改为：


表 4.3.6 管道支座、支架和管架的图形符号及其代号

名称		图形符号		代号
		平面图	纵断面图	
固定支座 (固定墩)	单管单向固定			—
	多管单向固定			

(2) 条文第 4.3.9 条，表 4.3.9 中主、副检查室的名称


原文：

表 4.3.9 敷设方式和管线设施的图形符号及其代号

名称	图形符号		代号
	平面图	纵断面图	
水主、副检查室			—

修改为：

表 4.3.9 敷设方式和管线设施的图形符号及其代号

名称	图形符号		代号
	平面图	纵断面图	
主、副检查室			—

(3)条文说明第 5.5 节， 图 9 引风系统管道平面图画法示例
原图 9 中烟、风管道应采用中线绘制，管道及附件均应编号。
修改的图 9 见下页。

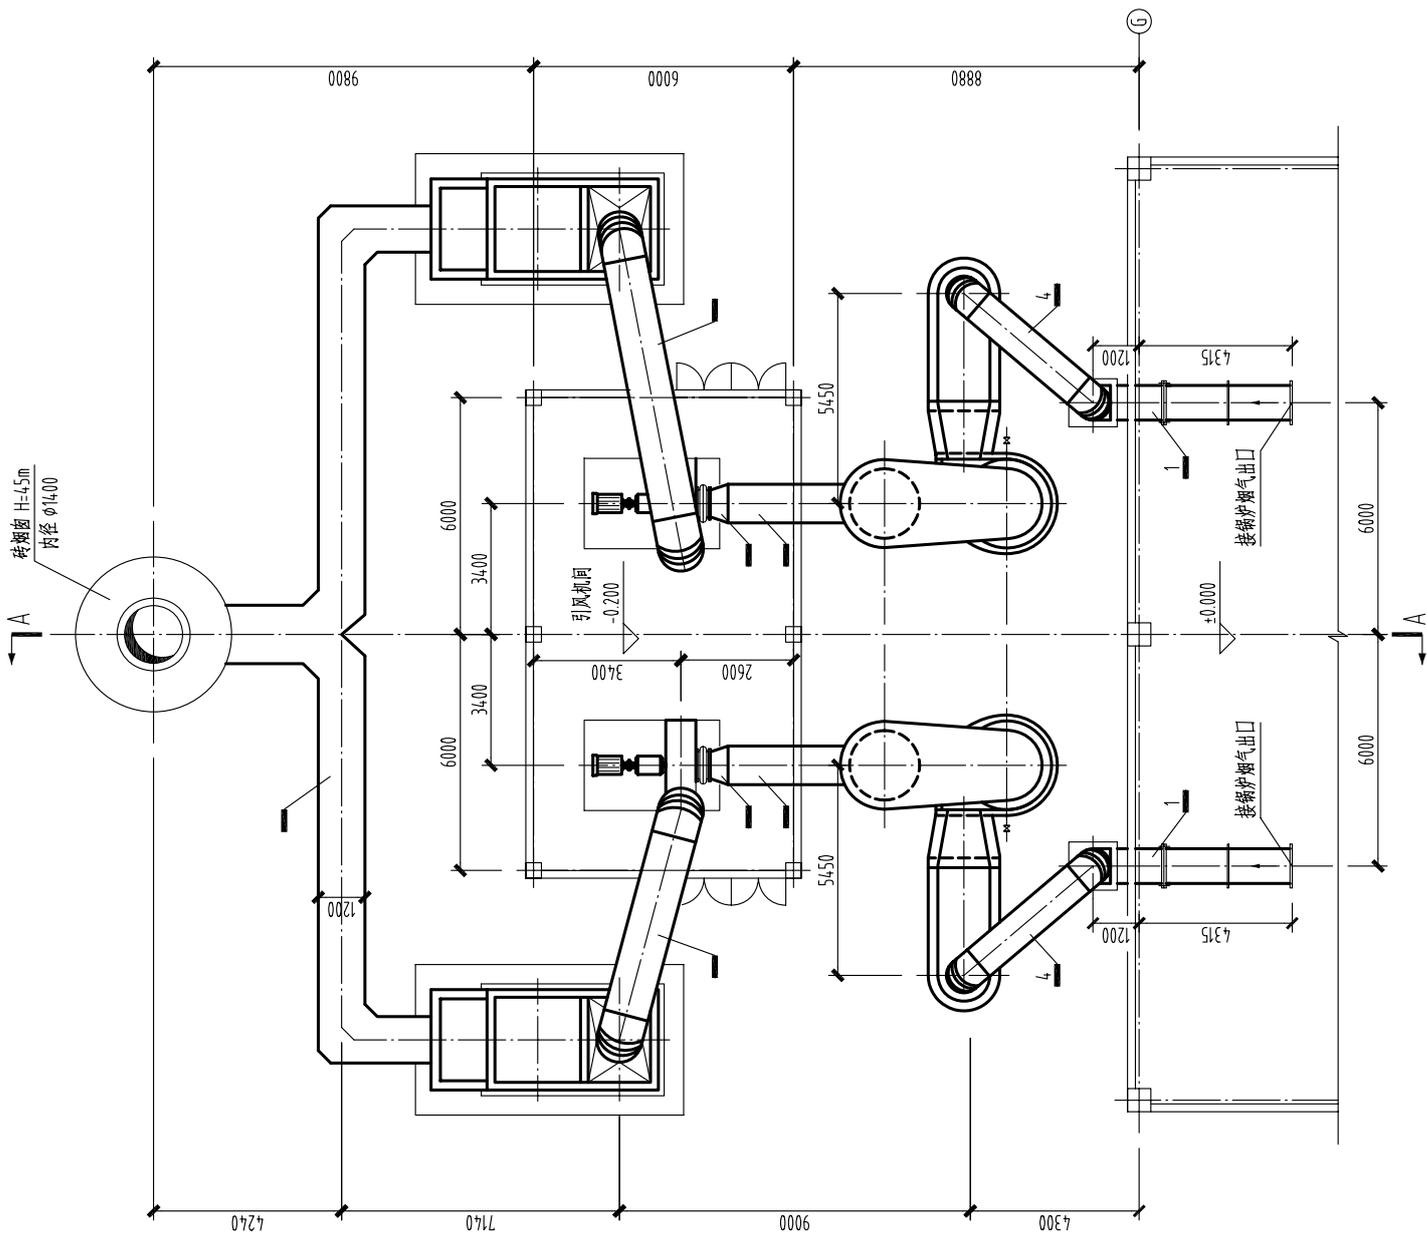


图 9 引风系统管道平面图画法示例